

E-sirkulære 2013-18

Doculivenummer: 201101220

Dato: 14.06.2013


Beskrivelse:

Endring av kontaktledningsanlegg på Gjøvikbanen

Informasjon og eventuelt tiltak:

Kontaktledningsanlegget i spor 1 Jensrud kryssingsspor, km 36,400 – km 37,550 mellom Hakadal og Stryken, spenningsettes **tirsdag 24.06.13** kl. 01:00.

Endringen er tegnet inn i vedlegget. Oppdatert koblingsskjema blir distribuert etter at endringen trer i kraft.

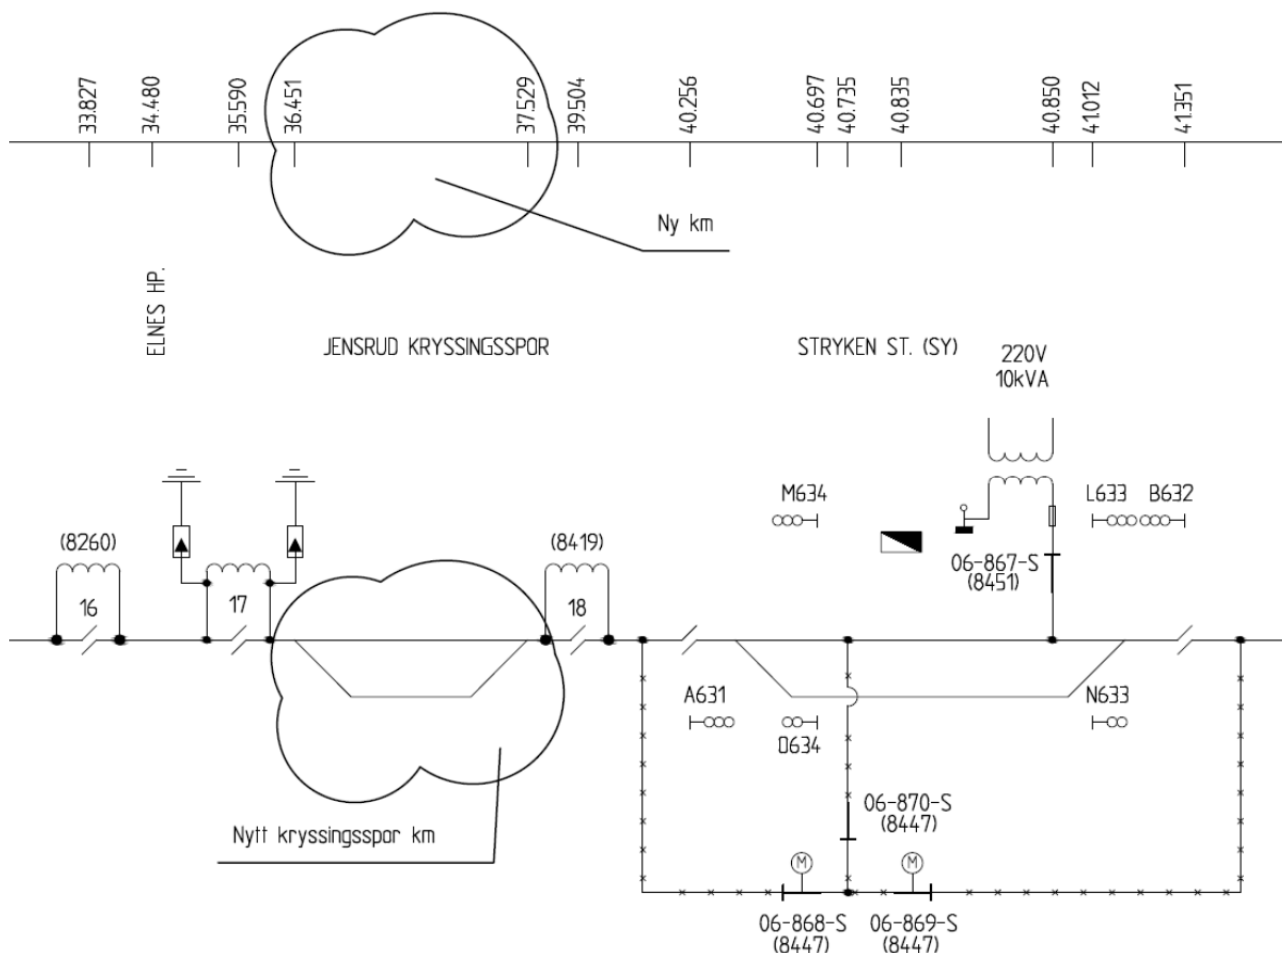

Spørsmål?

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.
 Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbn.no, tlf: 99153877