

E-sirkulære BØ/2012/29

Beskrivelse:


Endringer i Kontaktledningsanlegg på Eidanger St.

Informasjon:

Det har blitt foretatt endringer i kontaktledningsanlegget på Eidanger som er verdt å merke.

- Kontaktledning i spor 8, 9, 10 er fjernet
- Kontaktledning i spor 3 er fjernet.
- Kontaktledning i spor 4 er fjernet

Oppdatert koblingsskjema blir distribuert strakt den blir klar.

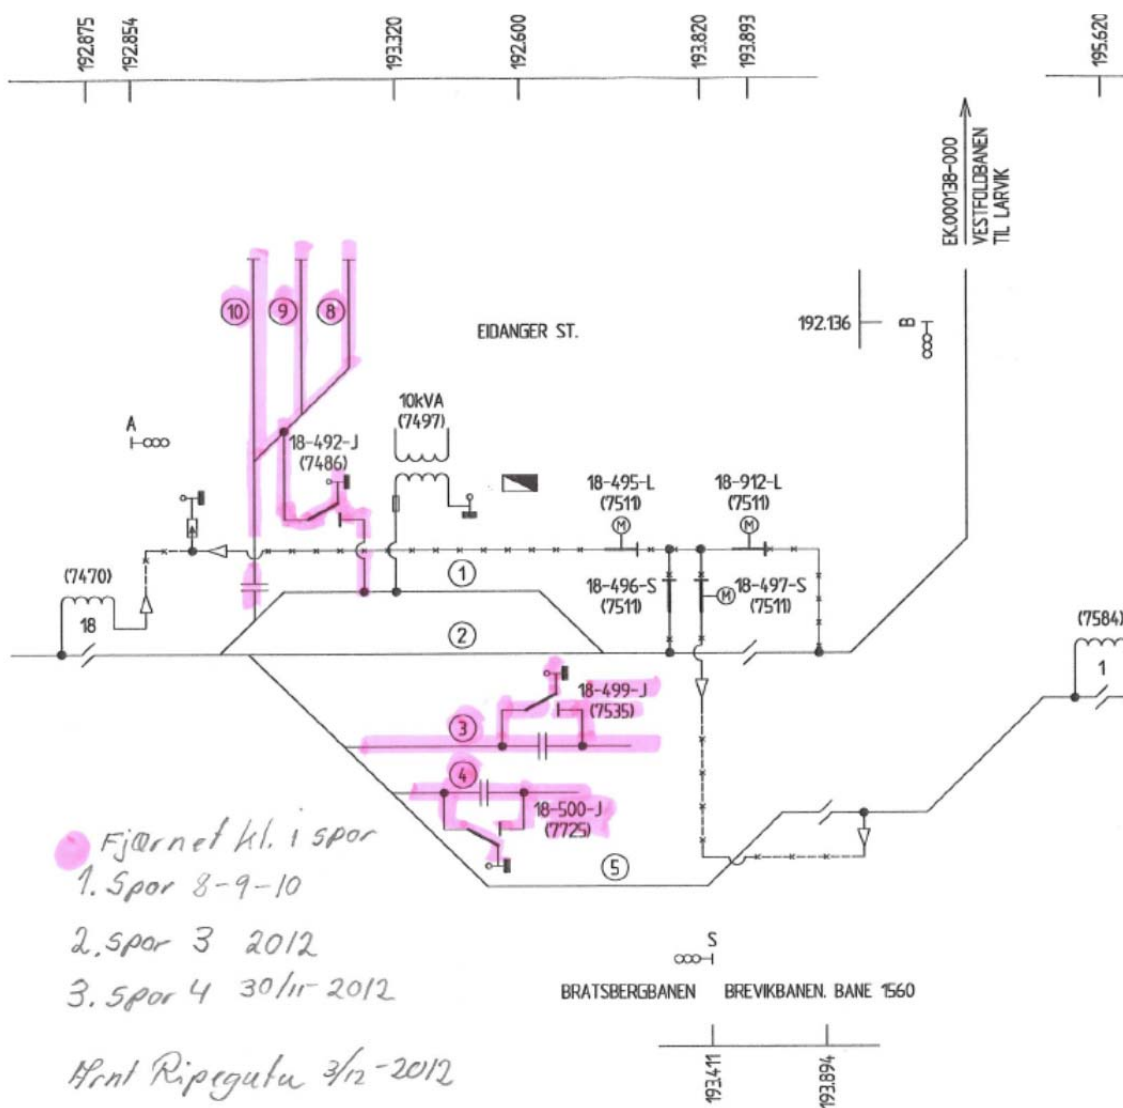

Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.