


## ***BESKRIVELSE:***

### **Frakobling av spor 28 og 31 på Alnabru**

## ***INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:***

- Ved frakobling av spor 28 eller 31 **MÅ** begge spor frakoples på grunn av farlig nærhet.
- Ved frakobling i spor 28 er det avspenning fra spor 31 som går inn i felles master for spor 28 og 31.
- Det vil si fare for strømgjennomgang ved frakobling av bare ett av disse to spor.

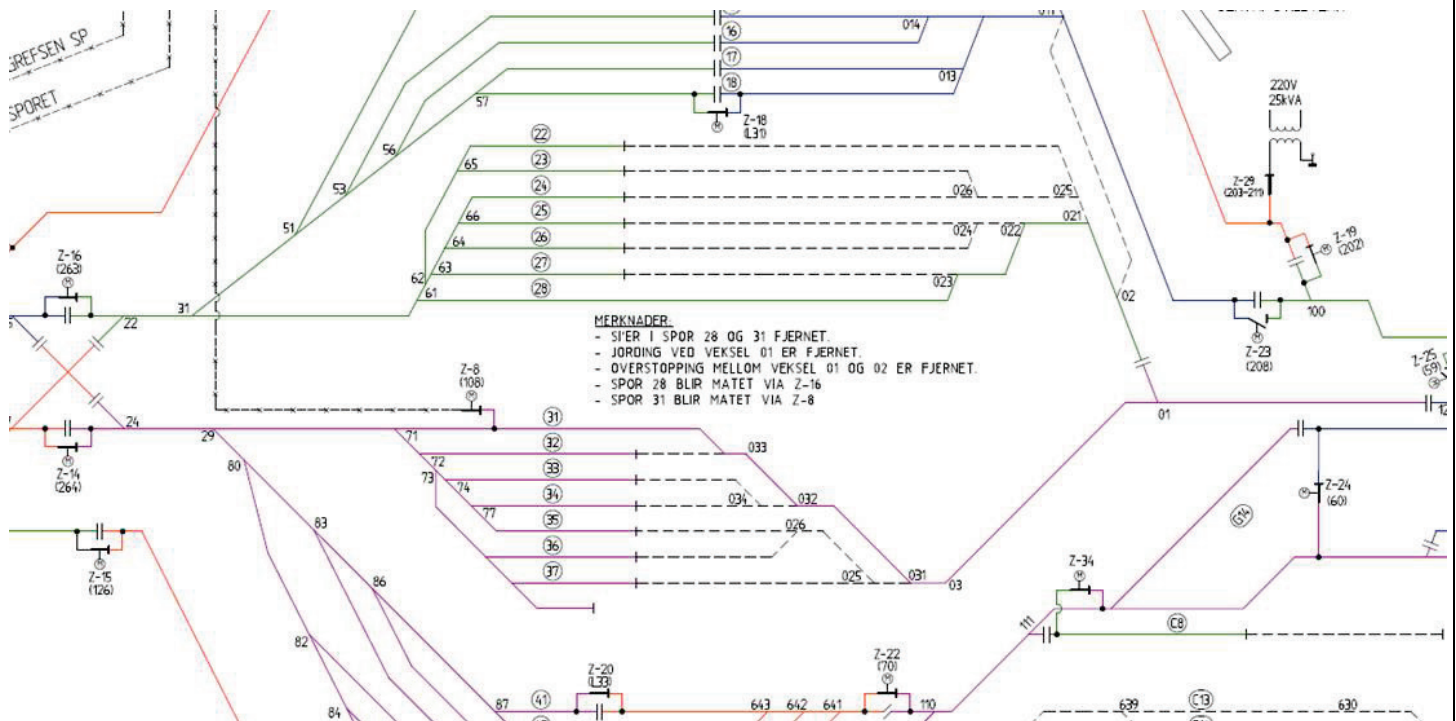

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft. Ved spørsmål ta kontakt med sakskyndig driftsleder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, [akhshe@jbv.no](mailto:akhshe@jbv.no), tf: 99153877