

BESKRIVELSE:

Innkobling av nye hensettingsspor i Lodalen

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

8.juni vil nye KL-brytere i Lodalen testes opp mot Elkraftsentralen.


Dette gjelder følgende brytere:

- Z-1394
- Z-1395
- Z.1396
- Z-1397

Etter endt test vil de nye sporene **K5** og **K6** spenningsettes.

Se vedlagte tegning for koblingsskjema.

Revidert koblingsskjema vil bli gitt ut til riktig dato.

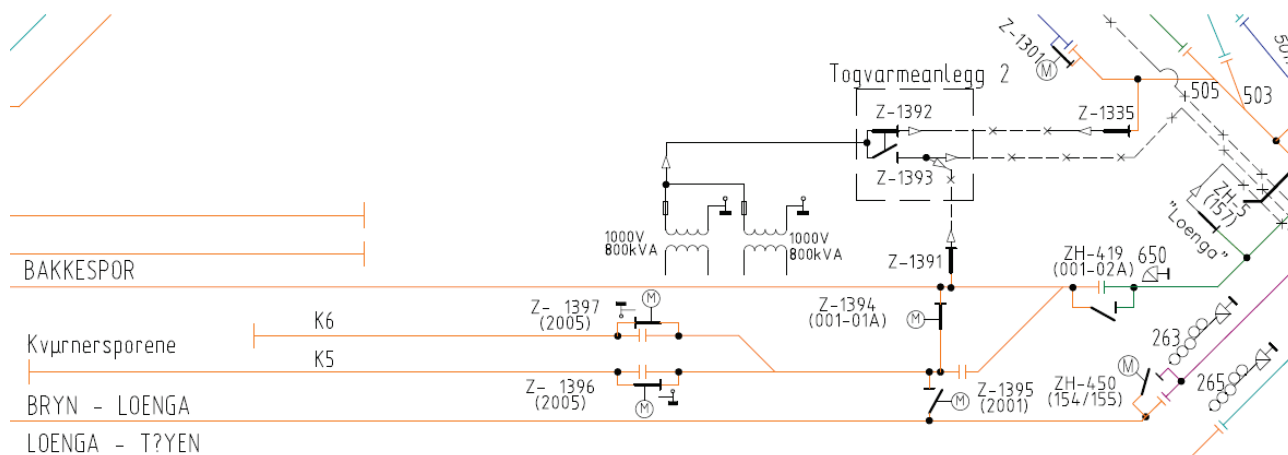

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft. Ved spørsmål ta kontakt med sakkyndig driftsleder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877