

E-sirkulære 2013-14-BS

Doculivenummer: 201101220

Dato: 10.05.2013

Beskrivelse:

Endring av kontaktledningsanlegg Ganddal stasjon.

Informasjon og eventuelt tiltak:


Natten mellom 21/5 og 22/5 er det planlagt å bygge om bryterarrangementet på Ganddal stasjon.

Følgende endringer vil bli utført:

1. Bryter 22-403L, 22-404-L og 22-405-S vil få ny funksjon.
2. Bryter 22-406-S fjernes.
3. Matekabler fra Ganddal omformer fjernes.

LFS bekrefter endringen til elkraftsentralen når utført.

Vedlagt følger oppdatert koblings skjema:

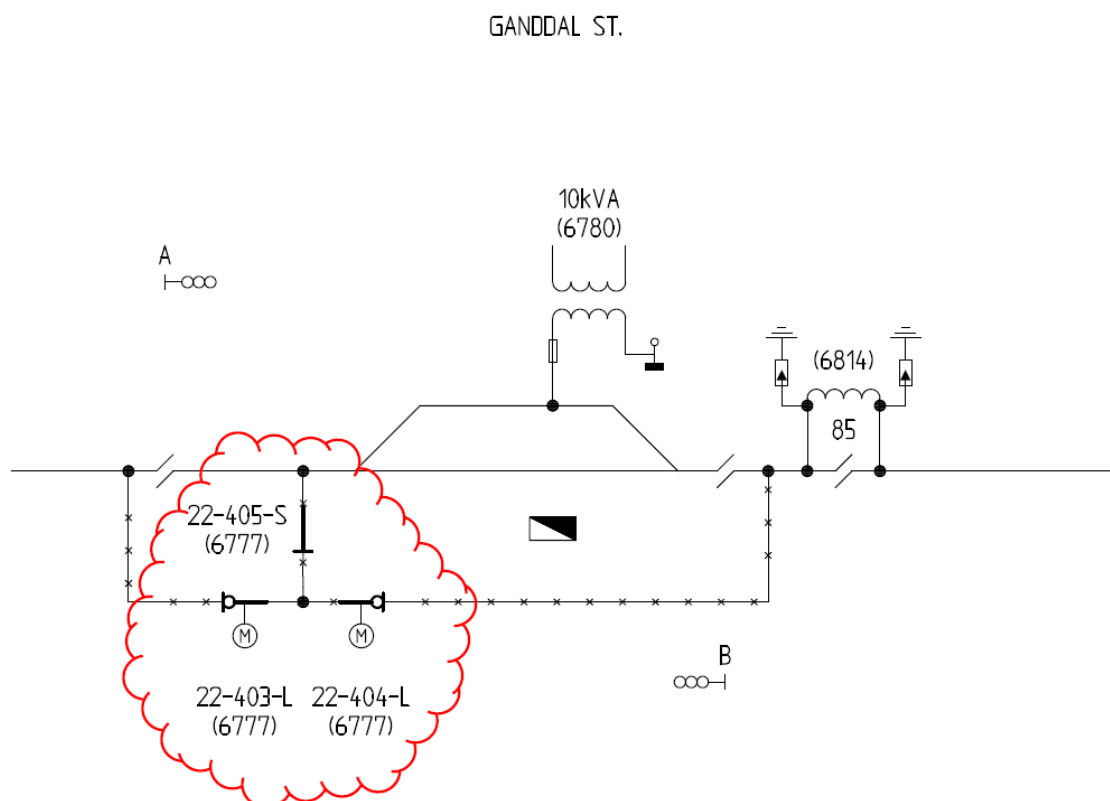

Spørsmål?

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877