

E-sirkulære BØ/2012/09

Doculivenummer: 201101220


Dato: 03.04.2012

Beskrivelse:

Det ligger en høyspenningskabel under bybrua som må flyttes vekk fra fremtidig togtrasè. Endringen i anlegget blir utført natt til fredag 4. Mai. Det viktigste forholdet er endringer i koblingsskjemaet. Endringen knyttet til luftstrekket er viktig for personal som skal inn å jobbe i KL-anlegget.

Relevant informasjon:

- Det legges ett-løps betongkanal mellom mast 7649 og mast 7648.
- Kabelkanalen legges så tett på brukar som mulig slik at avstanden til fremtidig kabelkanal langs nytt spor blir størst mulig.
- Mast 7648 påmonteres spir, avspenningskonsoll, bardun m/isolator, og støtteisolator for tilkobling av nye høysp.kabel.
- Ny høyspenningskabel legges fra tilkoblingspunkt i mast 7649 til tilkoblingspunkt i mast 7648.
- Blank mateledning flyttes over fra mast 7704 til mast 7648.

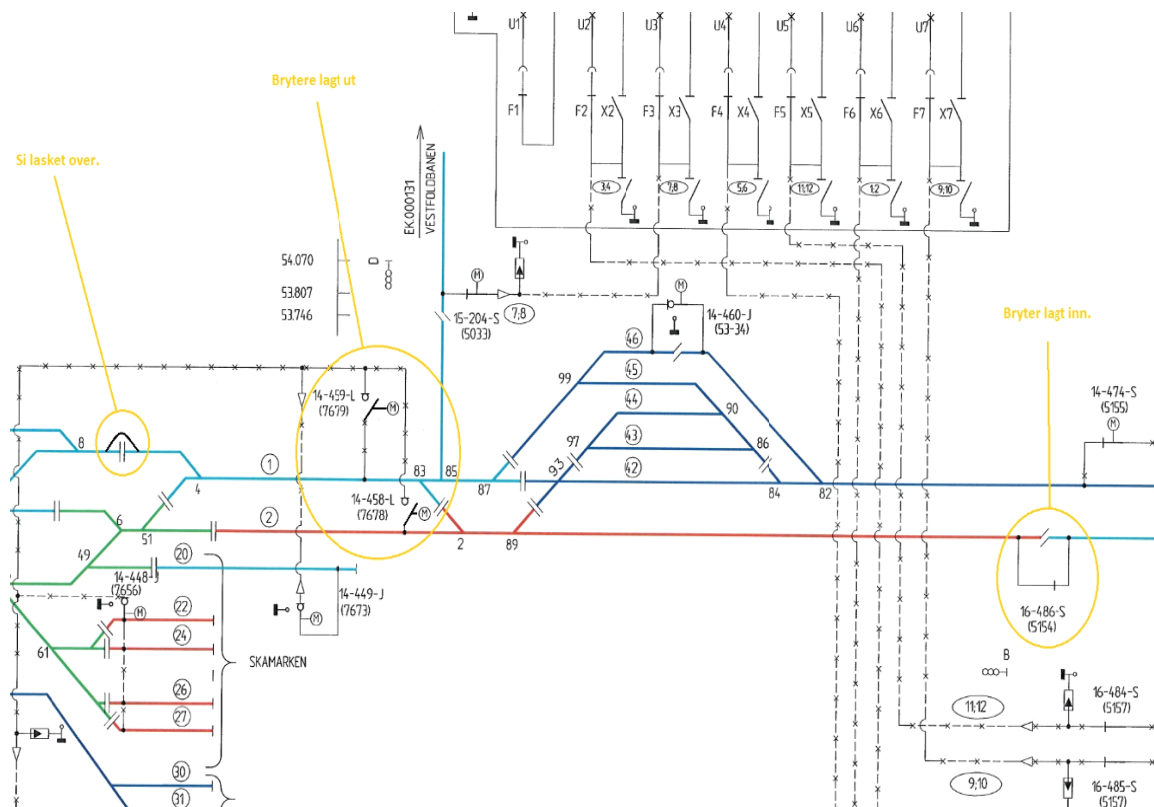

Spørsmål?

Ta kontakt med sak kyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.



Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.