

# E-sirkulære BØ/2011/14

## Spenningssetting av ny KL anlegg SKOPPUM-TØNSBERG

Doculivenummer: 201101220

Dato: 28.10.2011

### Beskrivelse:

## Spenningssetting av ny KL anlegg SKOPPUM-TØNSBERG

### Informasjon og eventuelt tiltak:


Fredag 28. oktober kl. 00.30 spenningssettes kontaktledningsanlegget fra og med Barkåker stasjon til Tønsberg stasjon.

Brytere som betjenes er:

15U3E	Skoppum omformer	km.101,901
15-762-S	Skoppum	km. 101,042
15-765-L	A Barkåker	km. 107,279
15-770-L	B Tønsberg	km. 112,231
15-776-L	Tønsberg stasjon	km. 113,939

Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg åpnes for trafikk mandag 07. november 2011.10.27

### Vedlegg:

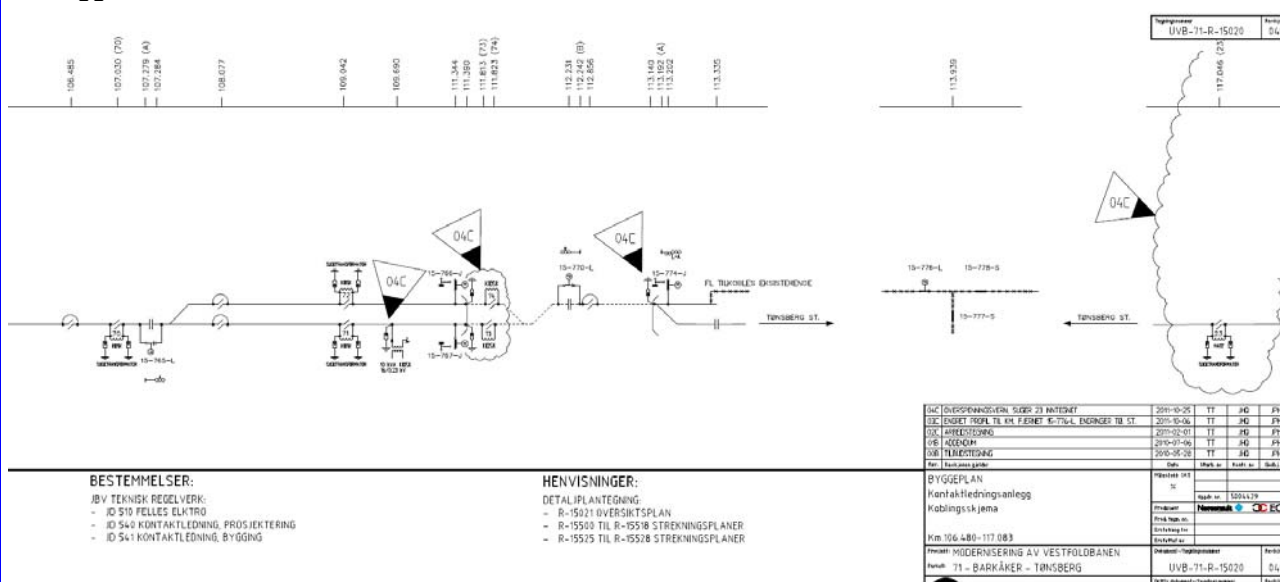

### Spørsmål?

Ta kontakt med sak kyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.  
 Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.