

E-sirkulære BØ/2012/16

Beskrivelse:

Den 16.09.12 blir deler av Eidsvoll hensetting spenningsatt.

Informasjon:

- Den delen av hensetting spor 20, 21, 22, 24, 25 og 26 blir ikke spenningsatt da teknisk bygg med KL-brytere og høyspenningskabler ikke er satt i drift.
- Spor 4 og 5 er togspor og er i drift.
- **Spor 23 er ikke tatt i bruk som togspor** men kontaktledning er spenningsatt frem til seksjonsisolatorer ved spor veksler 22 og 24.
- Kontakt ledning i spor 20, 21, 22, 24, 25 og 26 vil bli permanent jordet frem til hele anlegget blir spenningsatt.
- Skal det arbeides på eller i nærheten av spor 20, 21, 22, 24, 25 eller 26 så skal det sendes inn el planer til godkjenning.
- Det vil bli godt sluttkontroller i henhold til teknisk regelverk. Datoer for dette er ennå ikke bestemt.
- Se arbeidstegning på neste side.
- Oppdatert koblingsskjema vil bli distribuert når godkjent.
- **Merk at dette ikke fører til noen endringer i Spider-anlegget.**


Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbn.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
...

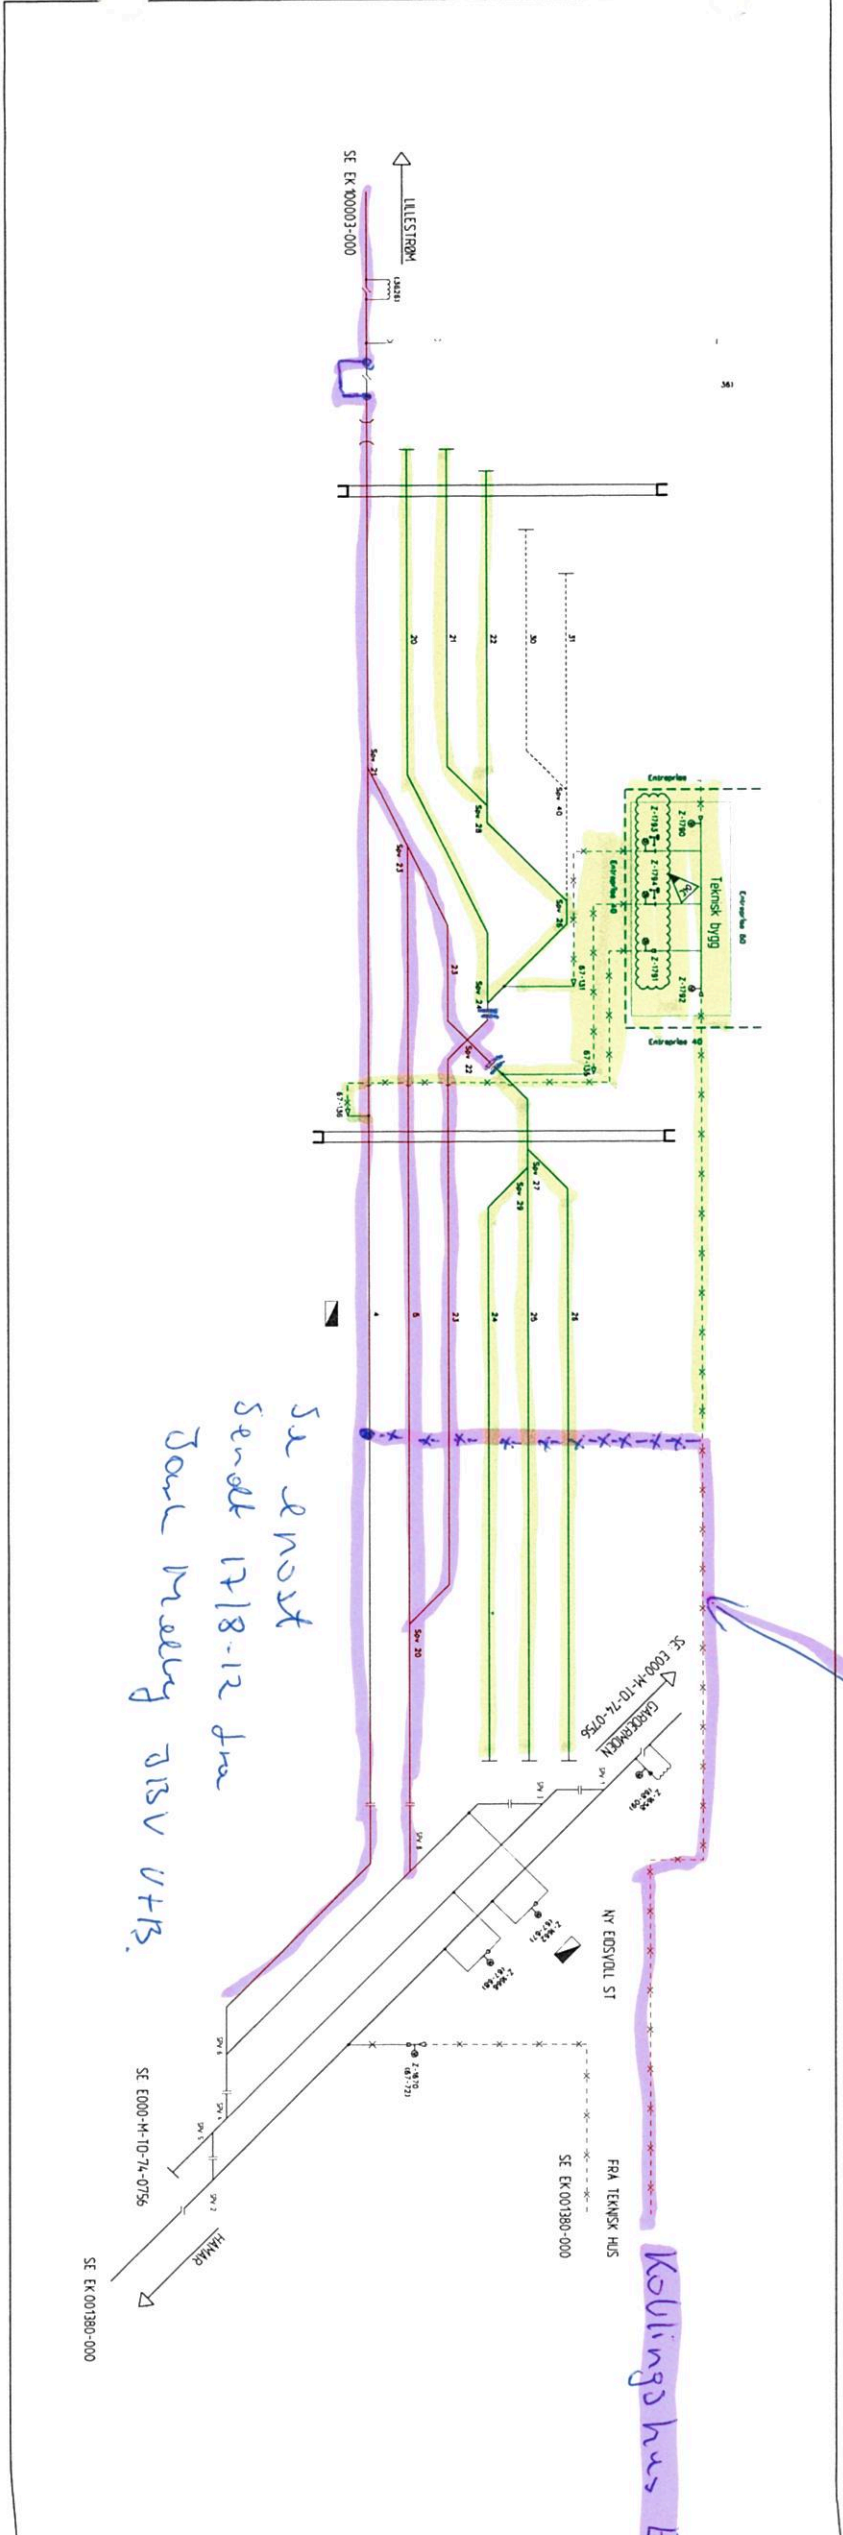

Anlegg som ikke er tatt i bruk og jorden
 Anlegg i drift

Se rest
 Sendt 17.8.12 fra
 Jan Møller RISV UTS.

Opplysninger om ESO O2B Byggetid: 1.10.19 O2A Dato: 1.10.19 O2D Utvikling: 1.10.19	11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18
KONTAKT HØYRETT Koblingshus km 67.000 - 68.000 Arbeidsplan for fase 4, 50	11/18 11/18 11/18 11/18
EIDSVOLLRENSNING Eidsvoll Station	11/18 11/18
Jernbaneverket	11/18 11/18

Kollingshus Eidsvoll

Kollid