

→ Leder for elsikkerhet - FSE

Eksamen

→ Eksamen

Del 1 - Flervalgsprøve

TITTEL	I DATABASEN	BLIR TRUKKET	SUM
1 poeng	11	4	4
2 poeng	14	4	8
3 poeng	7	1	3
5 poeng	4	1	5
			20

Kun en

1. Hvordan var kurset? 

- ☐ Bra
- ☐ Meget bra
- ☒ Beste kurset tenkelig

Flere

2. Hvem var instruktør?

- ☒ Sheraz Akhtar
- ☒ Trond Borden
- ☐ Kristoffer Jensen

Del 2 - Caseoppgave

Del 2 - Caseoppgave


1. Risikovurdering (10)
2. Planlegging og koordinering (40)
3. Opplæring, instruksjon og informasjon (20)
4. Sikkerhetsutstyr (5)
5. Kommunikasjon (5)

SUM (80)

→ Typiske feil

- For lite tekst på planleggingsdelen
- Glemme å legge ut en bryter som kan la spenningen være på anlegget
- Sette feil trafikale begrensninger og tillate overkjøringer som spenningssetter jordet seksjon
- Glemme å ringe til LFK og be om frakobling og utpeking
- Ikke orientere arbeidslaget om viktige ting på oppstartssamtalen

→ <https://bn.itslearning.com>

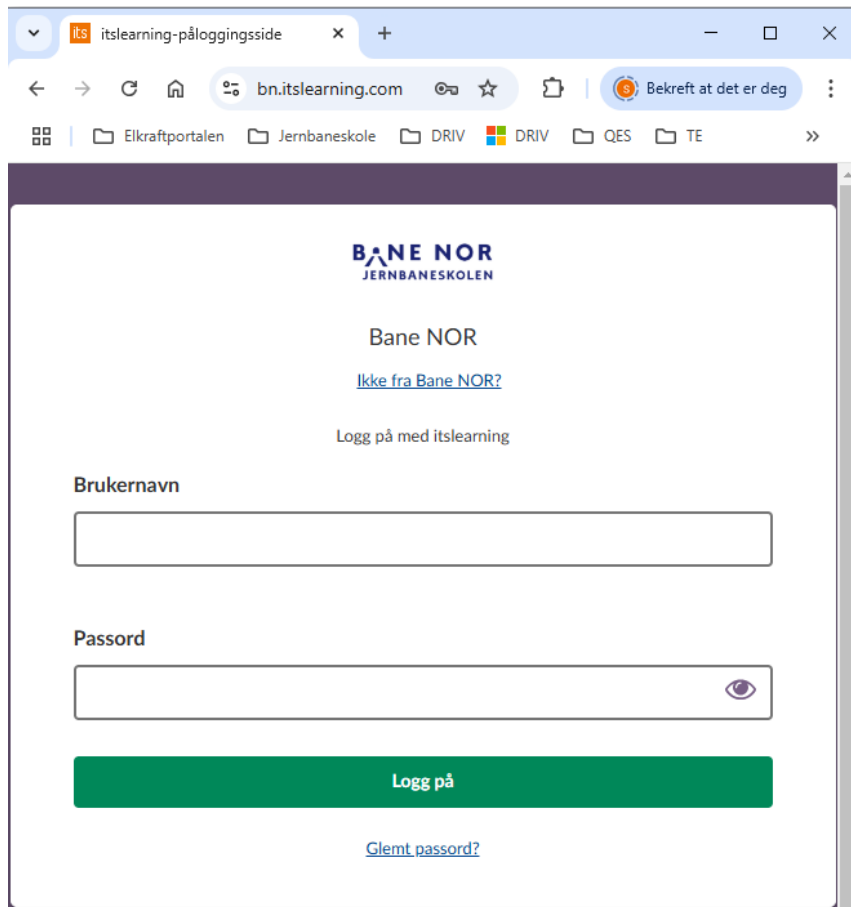

its itslearning-påloggingsside

bn.itslearning.com

Bekreft at det er deg

Elkraftportalen Jernbaneskole DRIV QES TE

BANE NOR
JERNBANESKOLEN

Bane NOR

[Ikke fra Bane NOR?](#)

Logg på med itslearning


Brukernavn

Passord

Logg på

[Glemt passord?](#)

- Brukernavn: elkraftxxx
- Passord: elkraftxxx

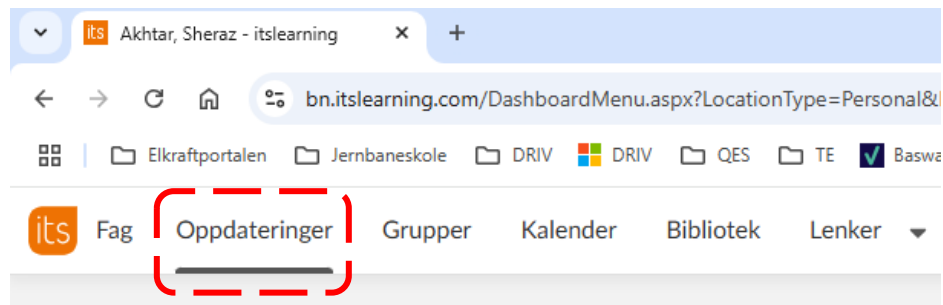


Viktig:

Skriv teksten i en annen tekstprogram og lim deretter inn i itslearning.

Den grønne «**neste**» knappen er også lagre knappen.

→ Elsikkerhetsplan og sikker jobb analyse

- Disse sendes på samme måte som under arbeidsoppgaver utført gjennom kurset

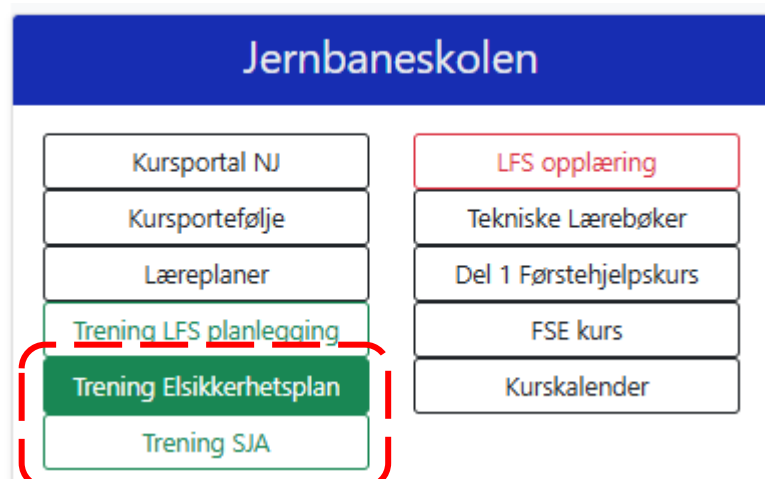

KL - Elsikkerhetsplan (trening)

Formål *

☐ Trening



☐ Eksamen

→ Etter eksamen - Bestått

- Ved bestått eksamen vil deltaker få resultatet på epost med informasjon om 10 dagers praksis med godkjent veileder.
- Ved arbeid hvor personer under opplæring som LFS (aspiranter) skal øve på kontakt med LFK skal dette informeres om ved å skrive dette i elsikkerhetsplanen for det aktuelle arbeidet.
- Foreslått LFS skal ha bemyndigelse 2429 og person under opplæring skal ha 2. person. Begge skal være ført opp på gjeldende elsikkerhetsplan.
- Ved arbeidsoppstart skal LFS kontakte LFK og be om utpeking iht. elsikkerhetsplan og be om eventuelle bryterkoblinger.
- Så skal LFS varsle LFK om at aspirant tar over telefonen for å øve på kommunikasjon.
- Ved avslutning av arbeid skal det gjøres etter tilsvarende rutine.
- Aspiranten skal ta vare på kopier av alle elsikkerhetsplaner og sende inn til skolen når 10 dagers praksis er gjennomført.
- Da vil skolen invitere aspiranten til en sertifiseringseksamen på Hauer seter med teori og praksis

→ Etter eksamen – Ikke bestått

- Ved ikke bestått avsluttende eksamen og sluttvurdering gis kursdeltaker rett til en 2. gangs eksamen.
- Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.
- Ved ikke bestått 2. gangs forsøk må kandidaten ta nytt kurs med tilhørende avsluttende eksamen og sluttvurdering.
- Dette regime gjelder alle videre forsøk

BANE NOR
JERNBANESKOLEN

